




Control AirPro

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Nr ref.: 421AA3076A00

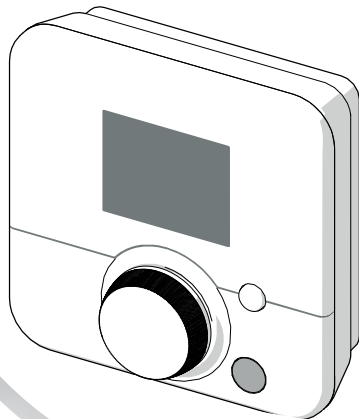

NOTATKI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Spis treści

1. RODZAJ DOKUMENTU.....	4	8. URUCHOMIENIE.....	10
2. OSTRZEŻENIE.....	4	9. UŻYTKOWANIE.....	11
3. OPIS.....	5	10. WIADOMOŚCI O BŁĘDACH.....	16
4. OBSZAR ZASTOSOWANIA.....	6	11. ŁADOWANIE BATERII.....	17
5. LOKALIZACJA.....	6	12. SPECYFIKACJE TECHNICZNE.....	18
6. MOCOWANIE.....	8		
7. Podłączenie przewodowe.....	9		

Zawartość opakowania:

- Kontroler AirPro
- Instrukcja instalacji i obsługi
- Uchwyt ścienny



1. TYP DOKUMENTU

Instrukcja montażu i obsługi. Należy uważnie przeczytać przed każdą operacją. Operacje montażu, konfiguracji, uruchomienia i konserwacji powinny być powierzone wykwalifikowanemu personelowi.

2. OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa instalacja i użytkowanie mogą powodować dyskomfort w strefie. Najpierw sprawdź zgodność urządzeń.

Przed instalacją przeczytaj instrukcję i uwzględnij miejsce montażu lub specyficzne położenie produktu.

Nie otwierać, nie demontować, nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia. Produkt może być otwierany i naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel przeszkolony i uprawniony przez producenta. Jakiegokolwiek otwarcie lub nieautoryzowana naprawa unieważniają odpowiedzialność, prawa do wymiany i gwarancje.


 Produkt zgodny z przepisami Unia Europejska zwalnia zgodnie z  	Produkty elektryczne i elektroniczne muszą być poddane przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych w obowiązujące i nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi.	Deklaracja zgodności Oświadczamy, że Control AirPro spełnia dyrektywy RED 2014/53/UE Treść pełna UE deklaracji zgodności jest dostępna pod następującym adresem internetowym: https://intuis.fr/pro/declaration-de-conformite
---	---	---

Opakowanie musi być recyklingowane w pojemniku na karton.

3. OPIS



- 1 - Wyświetlacz
- 2 - Knopka regulacyjna i nawigacja
- 3 Przycisk „Wyruszam / Przybywam”
- 4 - Czujnik zbliżeniowy

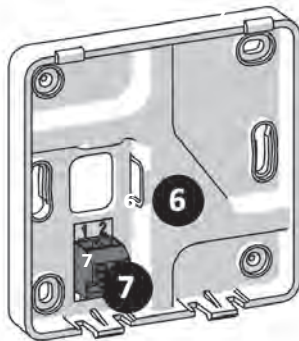

- 5 - Złącze ładowania baterii (USB-C)
- 6 - Podstawa montażowa ścienna
- 7 - Listwa zaciskowa

4. ZAKRESU PRACY

Control AirPro uzupełnia instalację aero-termów lub kurtyn powietrznych w środowisku intuis. Pozwala na sterowanie komfortem nastroju.

Poniżej zidentyfikuj typ produktu powiązanego z Control AirPro.

Odnieś się do odpowiednich stron dotyczących użytkowania.

Produkt	Podłączenie	Montaż	Użytkowanie
Aero-term / Kurtyna powietrzna	Przewodowy	Ściana	s.11

5. LOKALIZACJA

Nie ma szczególnych wymagań dotyczących umieszczania Control AirPro na ścianie.

Funkcja pomiaru temperatury pomieszczeniowej zapewniana przez aero-term/kurtyny powietrzne, Control AirPro może być zainstalowany w środowisku oddzielnym od atmosfery strefy do sterowania.

Dane kontaktowe	zobacz całą etykietę znamionową produktu		
Referencje modelu: Control AirPro (M090086)			
Typ urządzenia: Urządzenie sterujące			
Zużycie energii			
W trybie wyłączenia	Po	N.A W	
W trybie uśpienia	Psm	0,80	W
W trybie biegu jałowego	Pidle	0,80	W
W trybie uśpienia z utrzymaniem połączenia z siecią	Pnsm	0,80	W
W trybie uśpienia z wyświetlaniem informacji lub stanu		Tak	
Typ: Elektroniczny nauczanie temperatury pomieszczenia i programator tygodniowy		Tak	
Inna opcja sterowania: adaptacyjna kontrola aktywacji		Tak	

Urządzenie sterujące zapewnia następujące funkcje sterowania:

[TW (0 / 0 / 0 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0)] – Obecność programatora tygodniowego i adaptacyjnej kontroli aktywacji.



Przed uruchomieniem urządzenia musi być ono podłączone do tego urządzenia sterującego.

6. USTAWIENIE

Montaż na ścianie

Użyj uchwyty ściennego.

Wykonaj otwory montażowe w ścianie zgodnie z podanymi poniżej wymiarami (lub użyj puszek instalacyjnych).

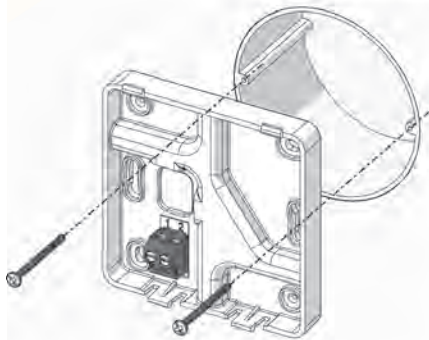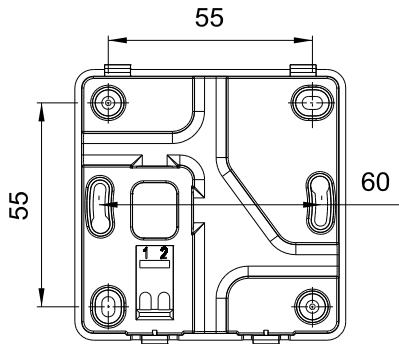

7. POŁĄCZENIE PRZEWODOWE



**Nigdy nie zasilaj
Control AirPro
prądem 230 V.**




Control AirPro

liaison filaire
(2 fils non polarisés)

Urządzenie główne BUS
(1 fil)


Urządzenia niewolniczy

- Kontroler AirPro może sterować grupą kilku grzejników powietrza lub zasłon powietrznych. Połączenie między Control AirPro i urządzeniem głównym do sterowania odbywa się za pomocą nietypowego kabla 2-żyłowego. Więcej szczegółów dotyczących grupowania kilku urządzeń proszę odnieść do instrukcji obsługi urządzeń.
- Długość połączenia maksymalnie wynosi 30 m.
- Podłącz kabel do złącza wspornika ściennego (brak biegunowości).
- Po stronie urządzenia podłącz kabel do zacisków złączy obudowy jednostki sterującej.
- Do 20 grzejników powietrza lub zasłon powietrza można podłączyć, jednak nie można ich mieszać na tym samym BUS.
- Gorąco zalecamy podłączenie Control AirPro na stałe do źródła zasilania elektrycznego przez port USB-C.

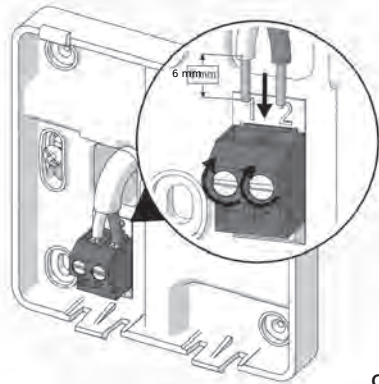


8. URUCHOMIENIE

1. Najpierw sprawdź, czy powiązane urządzenie(-a) są włączone są w użyciu.
2. Zdejmij osłonkę z tyłu Control AirPro.
3. Zamocuj Control AirPro na jego ściennym uchwycie.

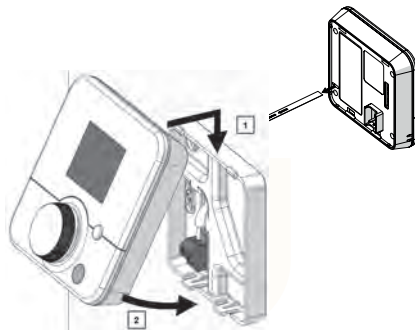


4. Naciśnij jeden z dwóch przycisków, aby włączyć uruchomione Control AirPro.
5. Wybierz „połączenie urządzenia” za pomocą

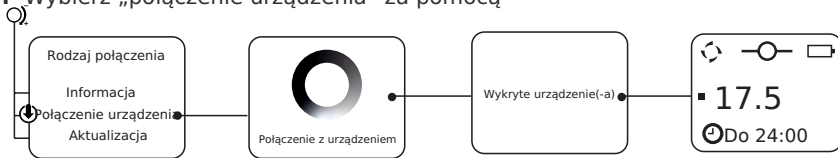


9. UŻYTKOWANIE

9.1 Użycie z nagrzewnicą powietrza lub zasłonami powietrznymi


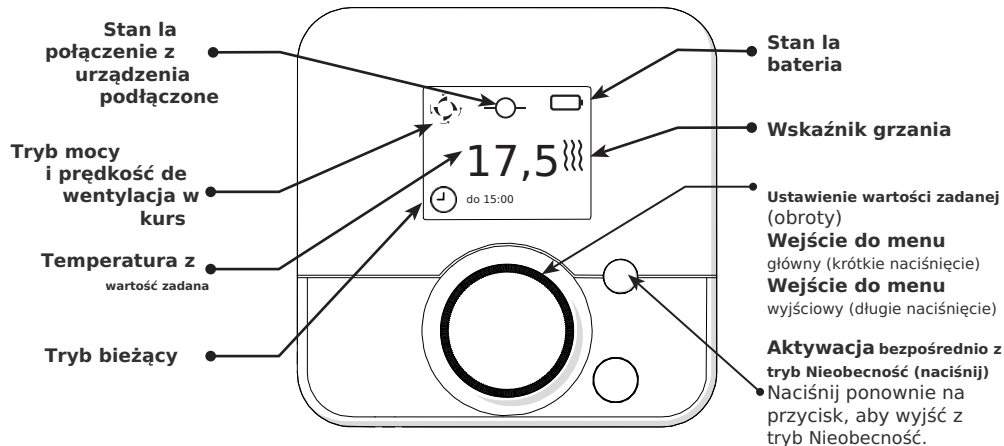


9.2 Menu główne

Aby wejść do menu głównego, naciśnij krótko pokrętko.

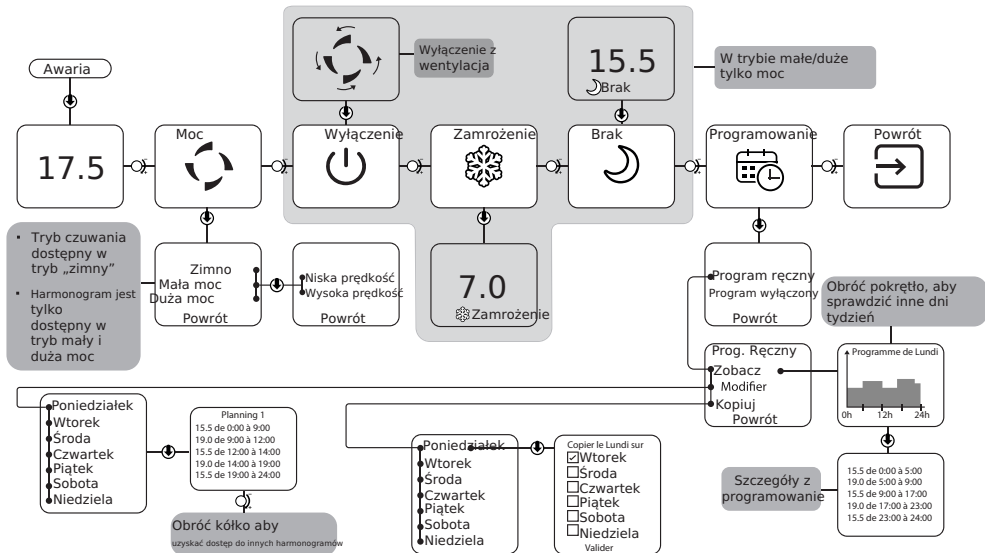

9.3 Menu podrzędne Aby wejść do menu podrzędnego, przytrzymaj dłużej pokrętko.

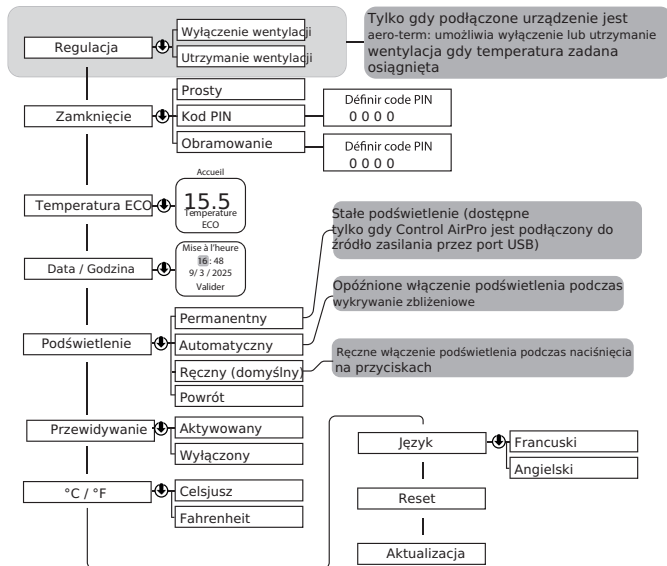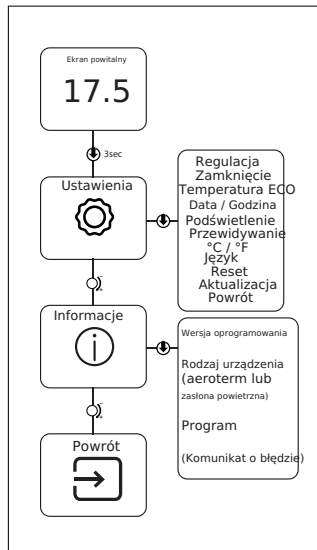

9.4 Wybór mocy

Wybór trybu pracy

Moc \ Prędkość	Niska prędkość	Wysoka prędkość
Zimno	 Niebieski	 Niebieski
Mała Moc	 Żółty	 Żółty
Wysoka moc	 Czerwony	 Czerwony

Opcja regulacji (tylko dla aerothermal)

- Wyłączenie zasilania i wentylacji
- Wyłączenie samej mocy
(umożliwia utrzymanie mieszania powietrza w pomieszczeniu)

9.5 Programowanie

- P1 – (programowanie z góry) 19°C od 9:00 do 12:00 oraz od 14:00 do 19:00, a Eco przez resztę czasu
- P2 – (programowanie z góry) 19°C od 9:00 do 19:00 i Eco przez resztę czasu
- P3 – (programowanie z góry) Eco stałe
- P4 – konfigurowalne

Domyślne programowanie:

- P1 na poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę
- P3 na niedzielę

9.6 Derogacja

- Jeśli zaplanowano programowanie, obrótkę pokrętła z ekranu głównego uruchamia tymczasową derogację domyślnie trwającą 2 godziny.
- Derogacja może być zarządzana krótkim naciśnięciem na pokrętło :
 - Zmiana czasu trwania
 - Anuluj derogację





9.7 Działanie z aplikacją „intuis Compagnon”



Aplikacja intuis compagnon jest do pobrania w sklepie z aplikacjami na Twoim smartfonie, umożliwia aktualizację oprogramowania Twojego Control AirPro.

10. KOMUNIKATY O BŁĘDACH

- Jeśli komunikacja przewodowa zostanie utracona na ponad minutę:
 - Piktogram po tej stronie pojawia się na ekranie kontrolnym AirPro
 - Wyłączenie ogrzewania w urządzeniach podłączonych do przewodowej linii
- Jeśli wykryty zostanie defekt czujnika temperatury:
 - Urządzenia podłączone do przewodowej linii przestają działać
 - Na ekranie Control AirPro pojawia się komunikat o błędzie



11. Ładowanie baterii


Control AirPro działa na baterie, ale zaleca się pozostawienie go podłączonego na stałe kablem USB-C.

Gdy Control AirPro wyświetla następujący czerwony logo :

- Należy ładować za pomocą kabla USB-C.


- Pełne naładowanie następuje, gdy Control AirPro wyświetla .

Nigdy nie wkładaj do produktu nieładownych baterii.

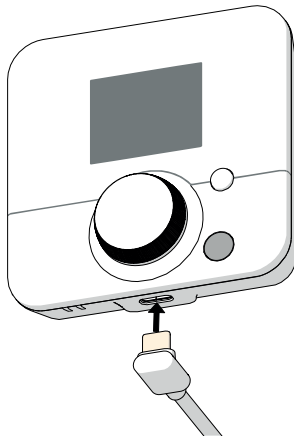

12. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Wymiary : 85mm x 85mm x 36mm
(Grubość z uchwytem ściennym)

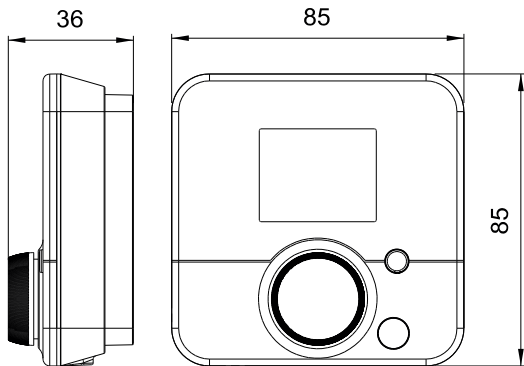

- Zasilanie : bateria ładowalna USB-C
- Stopień ochrony : IP20
- Maksymalna temperatura pracy : 50°C
- Radio : - poziom mocy < 100 mW
- pasmo częstotliwości od 2,4 GHz do 2,4835 GHz



PYTANIE

Skontaktuj się z nami pod adresem
service-client-elec@groupe-intuis.fr



intuis.fr

intuis - 28 Rue de Verdun - 92150 SURESNES - FRANCJA